

PLANUNGSHINWEISE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Wassersystemen:



Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)



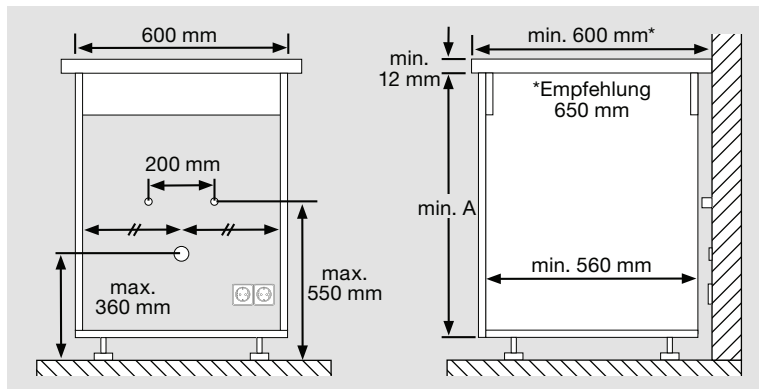


Abb. 1

Ohne Abfallsystem

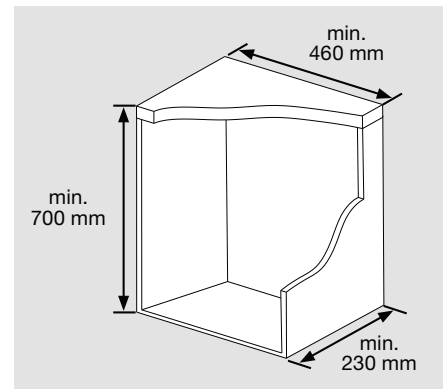


Hot Heißwassersysteme

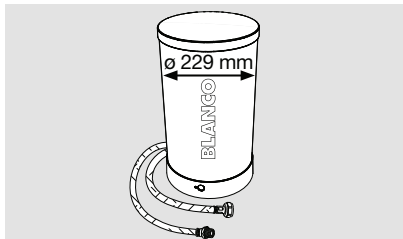

Platzbedarf Boiler im Unterschrank:
230 mm Tiefe und Breite notwendig!
Höhe min 350 mm.



Für die Montage von BLANCO TAMPERA Hot und SELECT Compact ist eine Tiefe (lichtes Maß) im Unterschrank von 550 mm erforderlich.

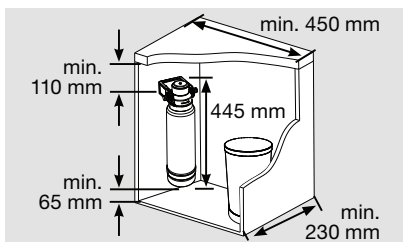

Platzbedarf Filter im Unterschrank:
Höhe 445 mm, Breite 250 mm
(inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm,
stehend montieren.
Gesamtplatzbedarf
(Boiler, Filter, Sicherheitsgruppe
für TAMPERA Hot):
Höhe 450 mm, Breite 450 mm,
Tiefe 230 mm.

drink.systems



Sodasysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Soda)


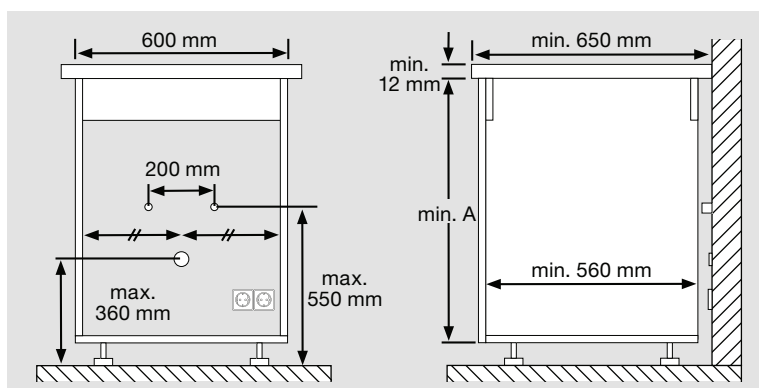


Abb. 1

Ohne Abfallsystem

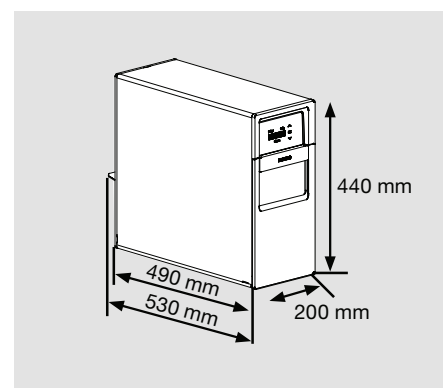


PLANUNGSHINWEISE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Wassersystemen:




Filtersysteme

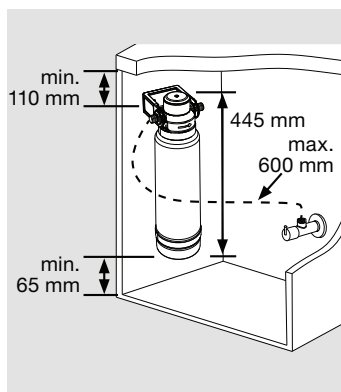

Platzbedarf Filter im Unterschrank:
Höhe 445 mm, Breite 250 mm
(inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm,
stehend montieren.



Volume-Küchenarmaturen

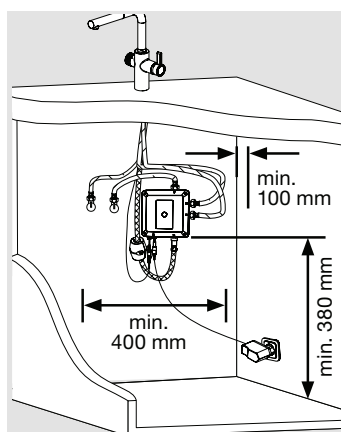

Platzbedarf im Unterschrank:
Höhe 400 mm, Breite 400 mm
(inkl. Flex-Schläuche),
Tiefe 100 mm,
Abstand zum Boden 380 mm.

Ein störungsfreier Verlauf des Brauseschlauchs muss gewährleistet sein, dementsprechend sollte der Raum unterhalb der Box freigehalten werden.


Empfehlung:

Seitliche Anbringung der Box im Unterschrank, alternativ an der Wand.



**Sensor vor
Sonneneinstrahlung
und Infrarot-Strahlen
schützen.**

Nachkaufartikel finden Sie direkt unter
www.blanco-germany.com/sos



CO₂ Starterset
526 138



CO₂ Nachkaufset
526 139



Drink Filter Soft Magnesium M
526 260



Drink Filter Soft S
526 259



BWT Easy Care TAB
526 263